

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑๓๒,๐๐๐.- บาท
๒. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)....งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท
 - ๔.๑...ป๔.....
 - ๔.๒...ป๕.....
 - ๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....๓.....คน ดังนี้
 - ๕.๑ นายอาคม กันทะสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๕.๒ นางอรมน สอนเตจา ตำแหน่ง ครู
 - ๕.๓ นางสาวพิชชาภา พัฒน์โกฏี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง พิกัด GPS ที่ 19.914684 99.989695

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,663.85	1.3822	132,226.57	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ (จัดซื้อ)				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			132,226.57	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			132,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 60 วัน

ราคาเฉลี่ย บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางอารมณ สอนเตจา)

ครู

ลงชื่อ

(นางสาวพิชชาภา พัฒนโกฏี)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประมาณราคา

(นายมนต์เพียร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร




จุดเริ่มโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สิ้นสุดทางไปเชื่อมถนนคอนกรีตบ้านใหม่เมืองชุม หมู่ 11

พิกัด 19.914684 99.989695

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาหน่วย x Factor	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางทั่วไป							
	1.1 งานดินชุด	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
	1.2 งานทรายถมรองพื้นทาง	10.00	ลบ.ม.	531.45	5,314.50	1.3822	734.57	7,345.70
	1.3 งานตัดหรือผิวทางเดิม	-	ตร.ม.		-	1.3822	-	-
	1.4 งานปรับพื้นที่/ปรับเกรดผิว	210.00	ตร.ม.	3.97	833.70	1.3822	5.49	1,152.34
						1.3822		
2	งานผิวคอนกรีต							
	2.1 งานผิวทางปรือตแลนดซ์ซีเมนต์ (ตะแกรง) st 280	210.00	ตร.ม.	409.97	86,093.70	1.3822	566.66	118,998.71
						1.3822		
3	งานรอยต่อคอนกรีต							
	3.1 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	21.00	เมตร	162.95	3,421.95	1.3822	225.23	4,729.82
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	3.3 รอยต่อตามยาว LONGITUDIAL JOINT	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
						1.3822		
5	งานโหล่ทาง							
	5.1 ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
	5.2 หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
						1.3822		
6	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต							
	6.1 ท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
					95,663.85	1.3822		132,226.57
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง							132,226.57
	รวมค่าก่อสร้าง							132,000.00
	คิดเป็นราคากลางเพียง							
	ตัวอักษร							

หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน

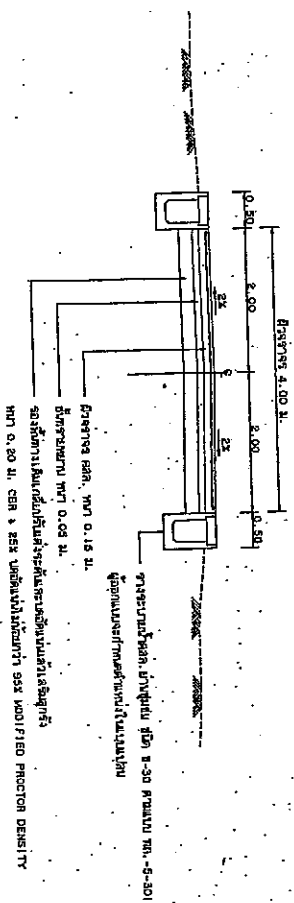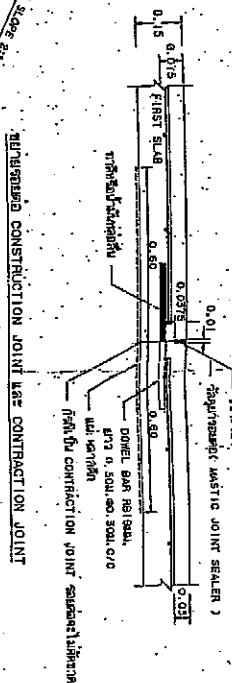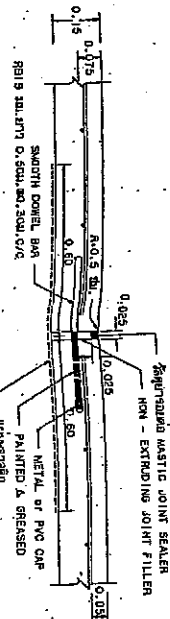

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สรุปคดีอาญาของกรมการศึกษานานาชาติ (การฝึกอบรม)

தமிழ்

[illegible]

๓. จ้างทำจากเงินรางวัล สลัด. ในสมัย

1. การก่อสร้างถนน วัสดุที่ใช้เป็นหินทรายปนกรวดขนาดสร้าง สม. 20 - มก. 203 1 โขดละหักไม่เกิน 1/4
2. EXPAN JOINT ใช้เป็นวัสดุที่มีสมบัติการขยายตัวสูงรับแรงดึงได้ดี 1 โขดละยาวไม่เกิน 6 เมตรแบบผิว
3. วัสดุสำหรับอุดรอยรั่วซึมในผิวพื้นผิวพื้นผิวพื้นผิว CONCRETE JOINT SEALER HOT - POLYMER ELASTIC TYPE) สม. 204, 219
4. วัสดุสำหรับอุดรอยรั่วซึม HOT - EXPAN JOINT FILLER ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมขนาด สม. 1041
5. วัสดุสำหรับอุดรอยรั่วซึม ขนาด 1 มม. ขึ้นไป 10 มม. หรือเล็ก COMPRESSIVE STRENGTH 1800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
6. ทราย 1 มม. หรือ น้อยกว่า 20 ถึง 25 มิลลิเมตรกว่า 200 กก./ตร.ม.
7. โคล์ หรือ SAND FINE MESH (สม. 237) ความยาวที่ 1 มม. 60 เมช ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมขนาด สม. 1041
8. วัสดุอุดรอยรั่วซึมที่ใช้กับผิวพื้นผิว ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมขนาด สม. 1041
9. วัสดุอุด รอยรั่วซึม 1 มิลลิเมตร หรือ น้อยกว่า 20 ถึง 25 มิลลิเมตร
10. วัสดุอุดรอยรั่วซึมที่ใช้กับผิวพื้นผิว ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมขนาด สม. 1041
11. การทำผิวพื้นผิวพื้นผิวพื้นผิว ใช้หินทรายปนกรวดขนาด สม. 20 - มก. 203 1 โขดละหักไม่เกิน 1/4
12. การก่อสร้างถนน ใช้หินทรายปนกรวดขนาด สม. 20 - มก. 203 1 โขดละหักไม่เกิน 1/4
13. วัสดุอุดรอยรั่วซึมที่ใช้กับผิวพื้นผิว ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมขนาด สม. 1041
14. วัสดุอุด รอยรั่วซึม 1 มิลลิเมตร หรือ น้อยกว่า 20 ถึง 25 มิลลิเมตร
15. วัสดุอุดรอยรั่วซึมที่ใช้กับผิวพื้นผิว ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมขนาด สม. 1041
16. วัสดุอุด รอยรั่วซึม 1 มิลลิเมตร หรือ น้อยกว่า 20 ถึง 25 มิลลิเมตร
17. วัสดุอุด รอยรั่วซึม 1 มิลลิเมตร หรือ น้อยกว่า 20 ถึง 25 มิลลิเมตร
18. การก่อสร้างถนน ใช้หินทรายปนกรวดขนาด สม. 20 - มก. 203 1 โขดละหักไม่เกิน 1/4
19. การก่อสร้างถนน ใช้หินทรายปนกรวดขนาด สม. 20 - มก. 203 1 โขดละหักไม่เกิน 1/4

Figure 1. Unstretched WIRED MESH and STRETCHED BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,800 \text{ Ksc}$) [$W_{10M1800 \times 1800}$ SR P4]		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) [$W_{10M2750 \times 2750}$ SR P4]	
DIA / SPACING	STEEL AREA (sq. in./ft.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (sq. in./ft.)
# 6 INT. @ 0.30 ft.	0.940	# 4 INT. @ 0.30 ft.	0.418
# 8 INT. @ 0.50 ft.	2.12	# 6 INT. @ 0.50 ft.	0.940

CS 222



กรณีเงินงบประมาณ ก่อสร้างเงิน ๑ แผนภาพ

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา..... สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

พื้นที่วางเหล็กหรืออิฐซึ่งหมักขี้วัว ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว โครงหมักขี้วัว

ตัวหมักอิฐหรืออิฐแบบตัวขี้วัว

กรณีเงินงบประมาณ ก่อสร้างไม่เงิน ๑ แผนภาพ

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา..... สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

พื้นที่หมักอิฐ หรืออิฐตัวขี้วัวไม่เหล็กขี้วัว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหมักอิฐหรืออิฐแบบขี้วัว